



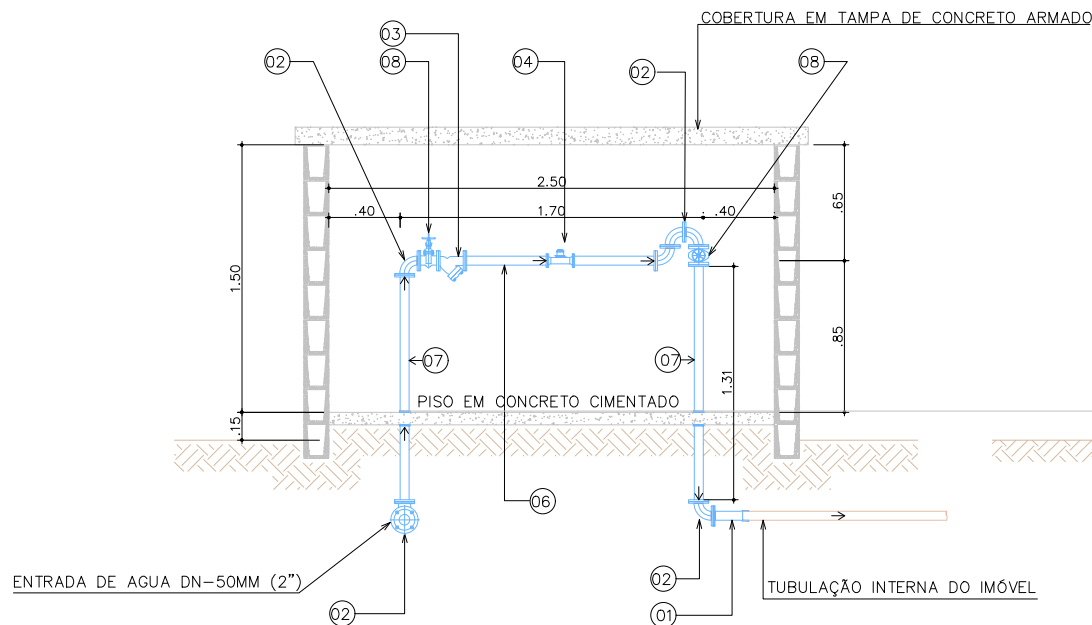

CORTE ESQUEMATICO
ESCALA_1: 30

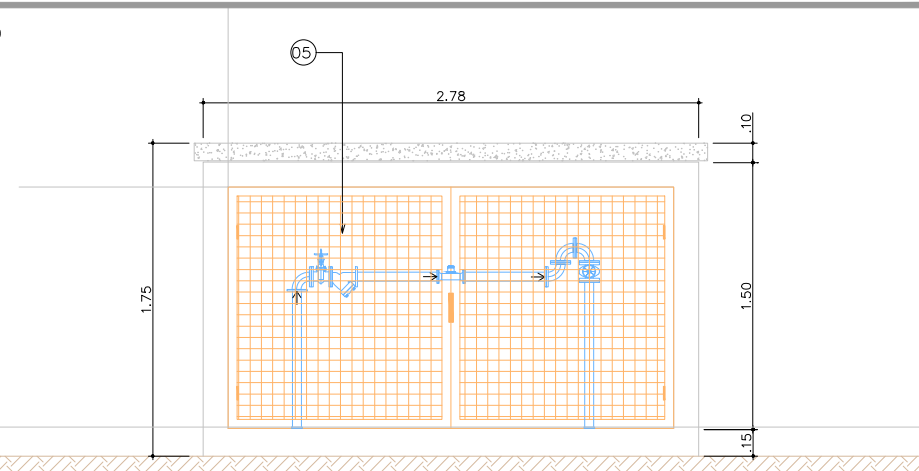


ELEVAÇÃO DO ABRIGO
ESCALA_1: 30

INFORMATIVO – MEDIDOR DE AGUA

- 1- O Macromedidor deverá atender as Normas Técnicas e a legislação vigente, bem como ser homologada pelo INMETRO, garantindo sua conformidade e adequação ao uso pretendido
- 2- Durante a montagem do cavalete para a instalação do Macromedidor o interessado deverá atender as recomendações técnicas do Fabricante

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QUANTIA	UN
01	ADPTADOR DE AÇO INOX (aço inox) PARA PVC/PBA (porta PVC/PBA) DN 50MM X 60MM	2	PÇ
02	CURVA DE 90° COM FLANGE EM MATERIAL DE AÇO INOX DN 50MM (2")	6	PÇ
03	FILTRO "Y" (TELA EM AÇO INOX) DN= 50MM (2")	1	PÇ
04	MACROMEDIDOR ULTRASSONICO COM FLANGES DN = 50MM (2") (conforme Normas Técnicas e homologado pelo INMETRO)	1	PÇ
05	PORTINHOLA DE ACESSO COM 02 FOLHAS (2,50M X 1,35 M)	1	PÇ
06	TUBO DE AÇO INOX DN=50MM (2") COM FLANGES - L= 0,45m (conferir medida in loco)	2	PÇ
07	TUBO DE AÇO INOX DN=50MM (2") COM FLANGES - L=1,80 m (conferir medida in loco)	2	PÇ
08	VALVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO DN= 50MM (2")	2	PÇ

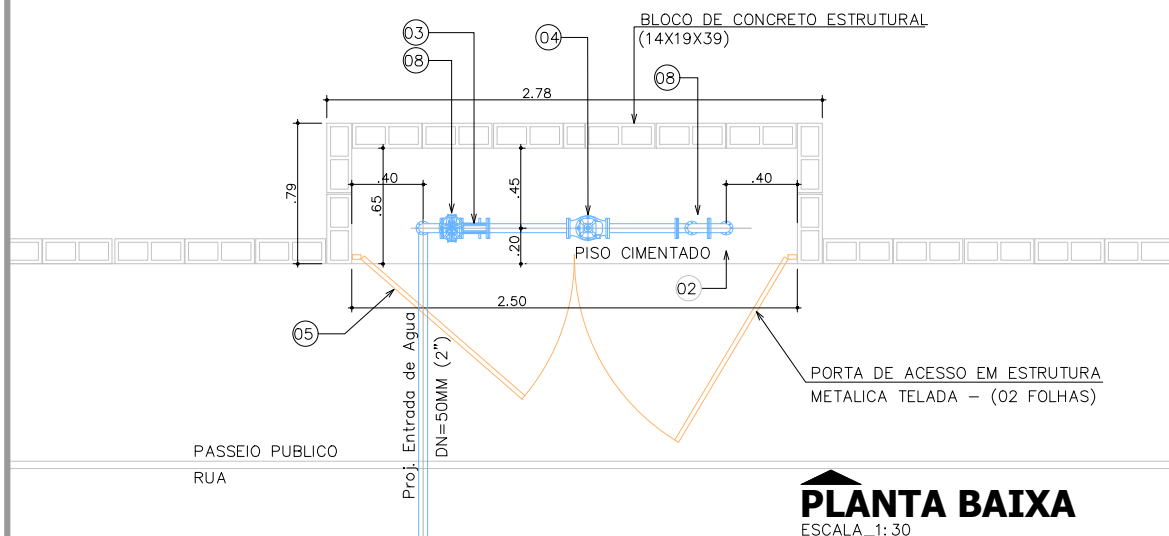

PLANTA BAIXA
ESCALA_1: 30

Observação:

O abrigo para a instalação do Macromedidor Ultrassonico é específico para tubos e conexões de 50mm (2"), caso a entrada para abastecimento seja de 100mm (4"), o interessado deverá ajustar as conexões para 100mm (4"); mantendo os mesmo distanciamento entre o cavalete com as paredes internas do abrigo.

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI MIRIM



ASSUNTO: DETALHE DE ABRIGO PARA MACROMEDIDOR ULTRASSONICO PARA DIAMETRO DE 50MM (2") OU SUPERIOR.

NORMA TECNICA SAAE MOGI MIRIM	DATA	REVISADO EM:	FOLHA:
NTSM: 001-2026	06/03/2026	18/09/2026	UNICA